




## SISTEMA DE EXTINÇÃO DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO EM COIFAS E DUTOS DE EXAUSTÃO

O sistema de extinção de incêndio deve ser projetado e instalado por uma empresa especializada, seguindo normas específicas como NFPA-96, NFPA-17A, IT-38 e NBR 14518:2020. Cada sistema de exaustão de coifas deve ter um sistema de extinção à base de CO<sub>2</sub>, conforme norma NFPA 12 do CBMRJ. O equipamento deve seguir normas de segurança de diversos órgãos, como ABNT, Ministério da Saúde, ANVISA, SMACNA, ASHRAE. A empresa Atmos oferece equipamentos auto-limpantes programáveis para retenção de névoa de gordura e outros contaminantes.

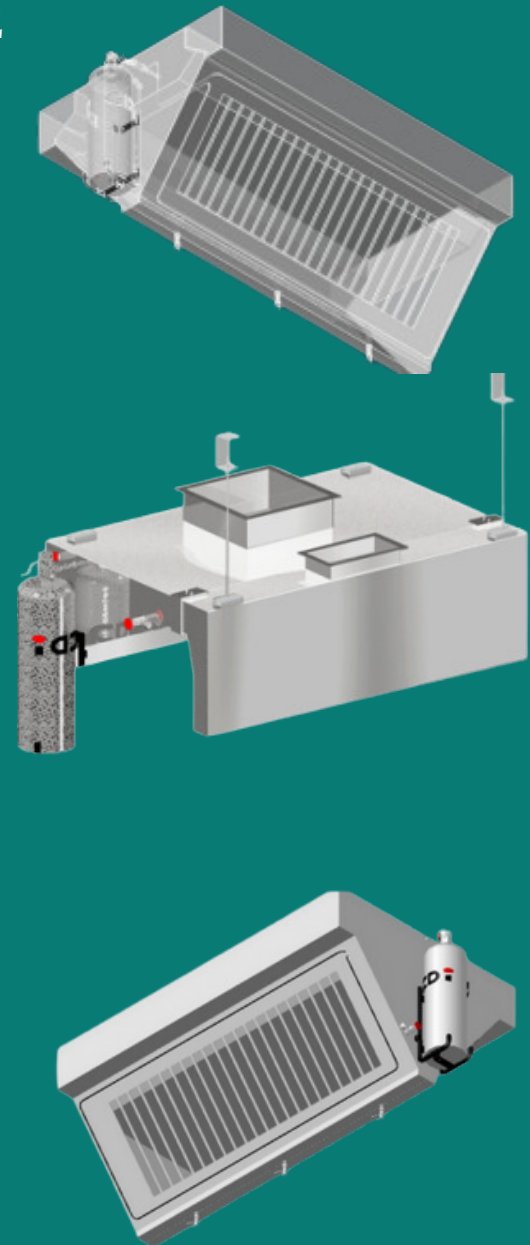

Se interessou pela Coifa Sem Duto?  
Solicite um orçamento!  
(11) 972660241

